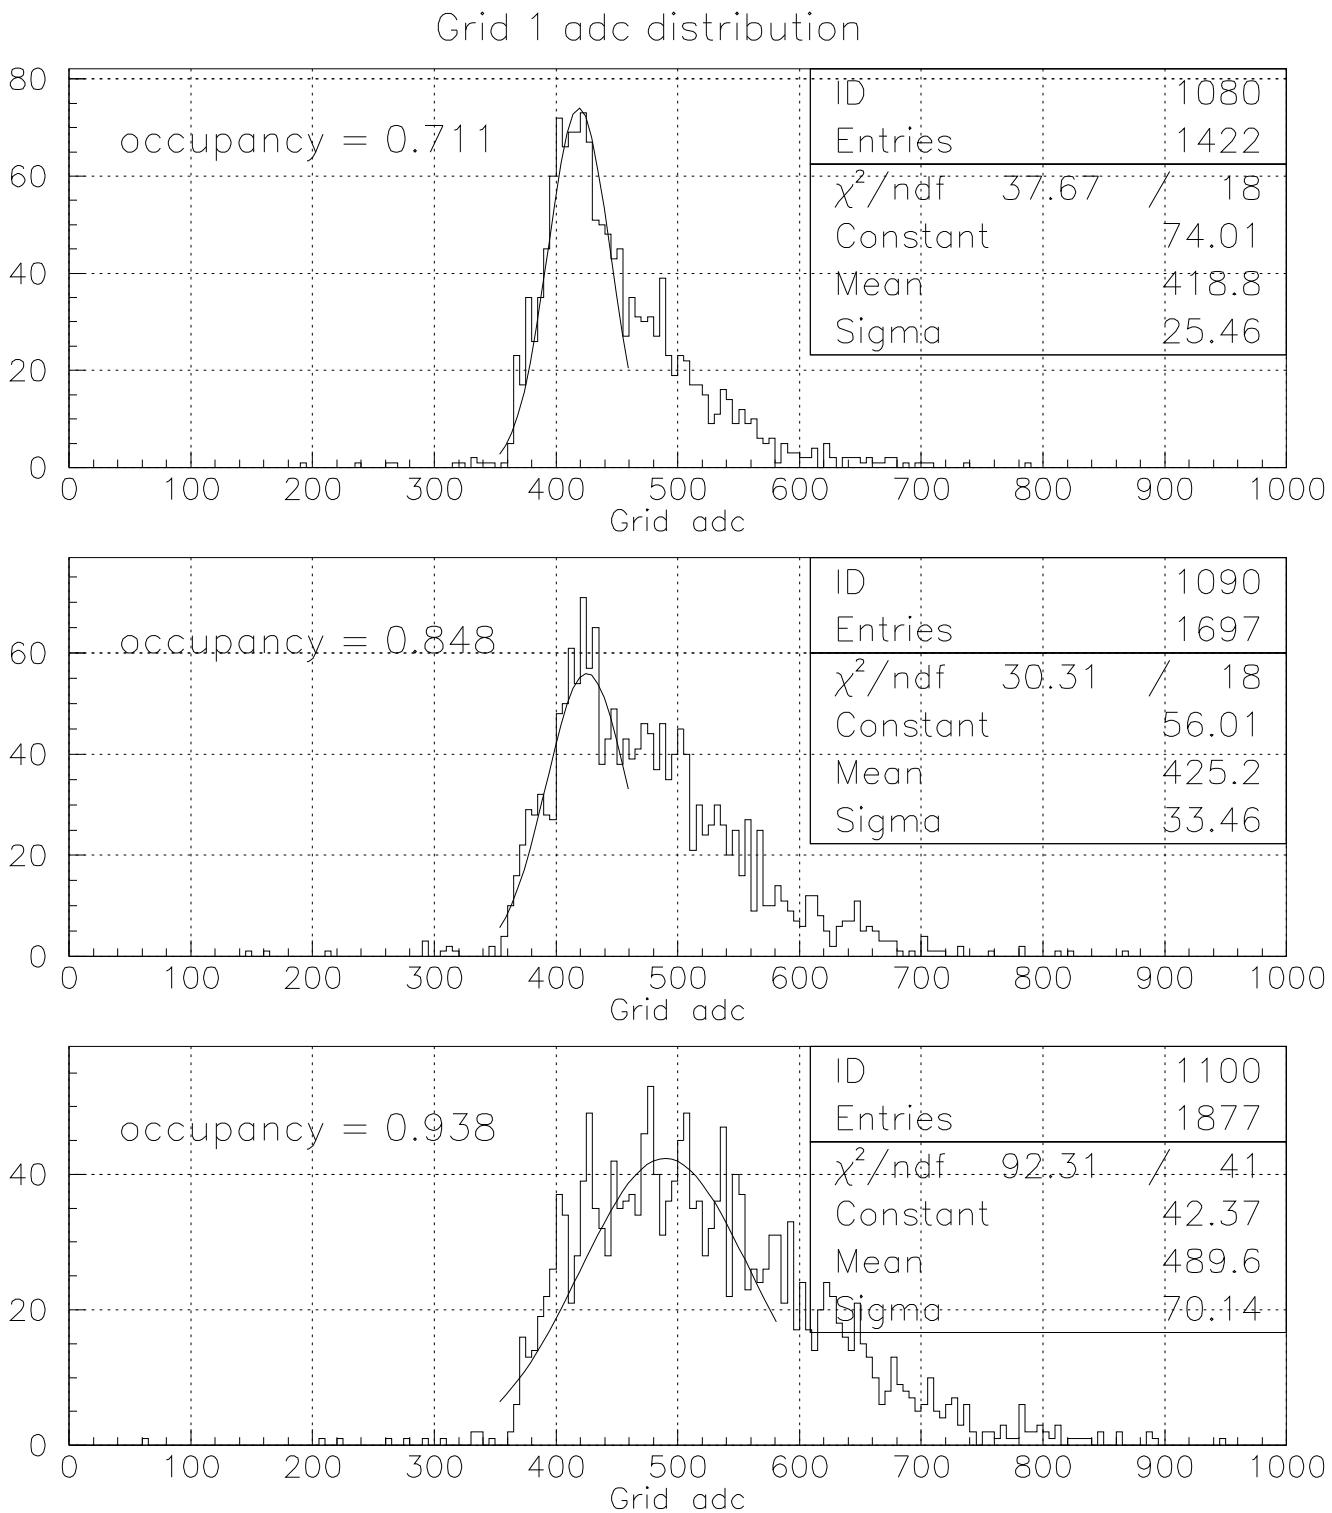
Grid 1 adc distribution
occupancy = 0.711
ID 1080
Entries 1422
χ²/ndf 37.67 / 18
Constant 74.01
Mean 418.8
Sigma 25.46
Grid adc
occupancy = 0.848
ID 1090
Entries 1697
χ²/ndf 30.31 / 18
Constant 56.01
Mean 425.2
Sigma 33.46
Grid adc
occupancy = 0.938
ID 1100
Entries 1877
χ²/ndf 92.31 / 41
Constant 42.37
Mean 489.6
Sigma 70.14
Grid adc